Fogyasztói csoport	E1 jelű elosztó					
Leágazás száma	I.	II.	1.	2.	3.	4.
Leágazás megnevezése	Betáplálás	Túlfeszültség korl. fesz.jelzés	Meglévő infra panelek	Akad.ment WC infra panel	Női, Ffi mosdó infra panelek	Vészjelző és szintjelző elok.
Leágazás teljesítménye	1,050 kW		kb.0,500 kW	0,200 kW	0,400 kW	0,050 kW
Vezeték típusa	NYM-J (Cu)		NYM-J (Cu)	NYM-J (Cu)	NYM-J (Cu)	NYM-J (Cu)
Vezeték keresztmetszet	3x4 mm²		3x1,5 mm²	3x1,5 mm²	3x1,5 mm²	3x1,5 mm²
Védőcső	QuickPipe Ø16		QuickPipe Ø16	QuickPipe Ø16	QuickPipe Ø16	QuickPipe Ø16
Megjegyzés	KÉFE 1. áramkör					

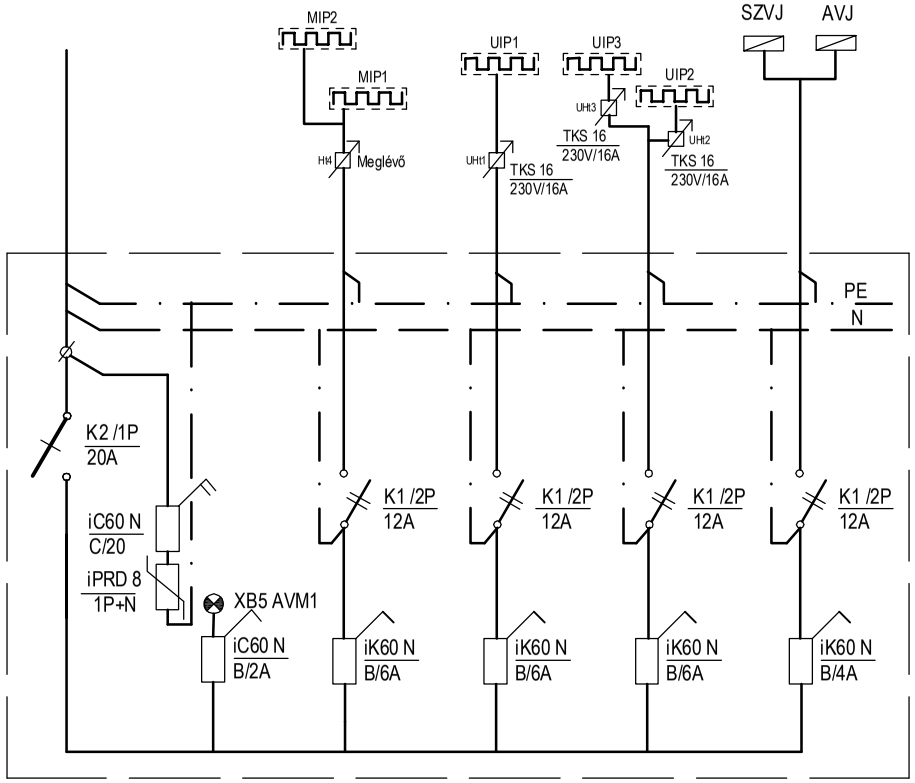

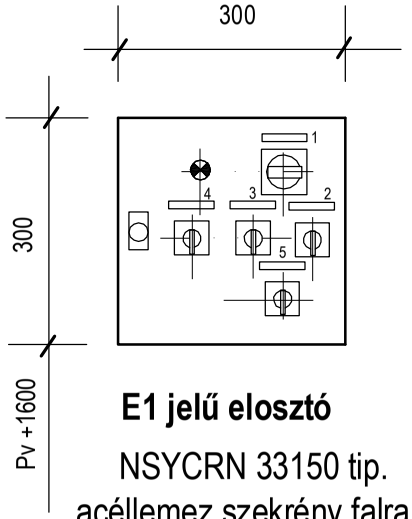

5	Vészjelző,szintjelző
4	Infrapanelek 3.
3	Infrapanelek 2.
2	Infrapanelek 1.
1	Főkapcsoló
Szám	Táblán a felirat szövege

E1 jelű elosztó

NSYCRN 33150 tip.
acéllemez szekrény,falra
M=1:10

Megjegyzés:

- A jelen terveken szerepelő elosztó berendezéseket az MSZ EN 61439-1,2:2010 szabvány "Ellenőrzött elosztó berendezésekre" vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

Névleges feszültség: 3x400 /230V, AC, 50 Hz

Áramütés elleni védelem: NULLÁZÁS (TN-C-S rendszer)+ÁVK+SELV

Kapcsolódó tervek: Ge-4

Rajz neve:	Tervszám:	Tervfajta:
Kiszolgáló épület KÉFE jelű főelosztó berend. biztosítási és összeállítási terve	11-2018	Kiviteli
Villamos tervező: Hágen András, 3300 Eger, Vallon út 5. IX/28. Tel.:36/325-676, TN: 10-0001/ V; EN-HŐ; EN-VI; EN-ME; Vn	Rajzszám: **Ge - 4/3 lap.**	